

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Oras Armatur A/S  
Strevelinsvej 12  
7000 Fredericia  
Telefon: 75 95 74 33  
Telefax: 75 95 80 27

**Blandearmatur til kar/bruser****ORAS VEGA  
type 1840****FABRIKAT:**

Oras OY, Finland

**MÆRKNING:**

ORAS VEGA

**RØRFORENINGENS VVS-NR.:**

72 7247.004


**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

**BEMÆRKNINGER:**

Armaturer med angivelsen >300 kPa kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge DS 439, Norm for vandinstallationer, er forudsætningen for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde

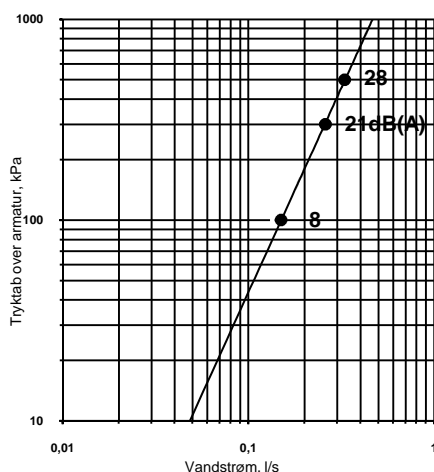

1 kPa = 0,01 bar  $\approx$  0,1 mVs

Støjniveau  $L_{AP}$  i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa  $L_{AP} = 21$  dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding. Omskifter for udløb til kar eller bruser.
Montering	På væg. Tilgang bagfra med 150 mm centerafstand. Armaturet er med 3/4" RG omløbere.
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud med luftindblander. Afgang til bruser gennem nippel med 1/2" RG og kontraventil. Omskifteren virker samtidig som tilbagestrømnings-sikring for håndvask.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 21$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 2
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,3$ l/s
Trykgruppe	> 300 kPa (se Bemærkninger)